





LEGENDA
(Scala 1: 10000)

- Rocce permeabili per porosità
- Depositi alluvionali, torbe palustri e depositi di colmata prevalentemente argilloso-limosi
Permeabilità da bassa a impermeabile
 - Depositi alluvionali misti
Permeabilità da bassa a media
 - Depositi alluvionali dell'Arno e dei corsi d'acqua minori prevalentemente sabbiosi
Permeabilità da media a medio-alta
 - Accumuli detritici, alluvioni terrazzate e depositi di conoide
Permeabilità da media a medio-alta
- Rocce permeabili per fratturazione e carsismo
- Rocce carbonatiche (calcarei, calcari e dolomie)
Permeabilità da medio - alta ad alta
- Rocce permeabili per fratturazione
- Quarziti
Permeabilità da medio-bassa a media
 - Filiadi Quarzitiche
Permeabilità da bassa a impermeabile
- + 5.61 Livello della falda freatica riferito al l.m.m. (in mt.)
- 4.18 Livello della falda freatica riferito al p.c. (in mt.)
- 5 Pozzo di controllo e relativo N° d'ordine (vd. Tabella n° 2 in Relazione)
+ 5 Isofreatica in metri riferita al l.m.m. (Giugno 2001)
- Linea di flusso della falda freatica
- 3 Sorgente e relativo N° d'ordine (vedi Allegato 4)
- Laghetto da attività estrattiva dismessa
- Limite comunale

VICOPISANO
Comune in Provincia di Pisa

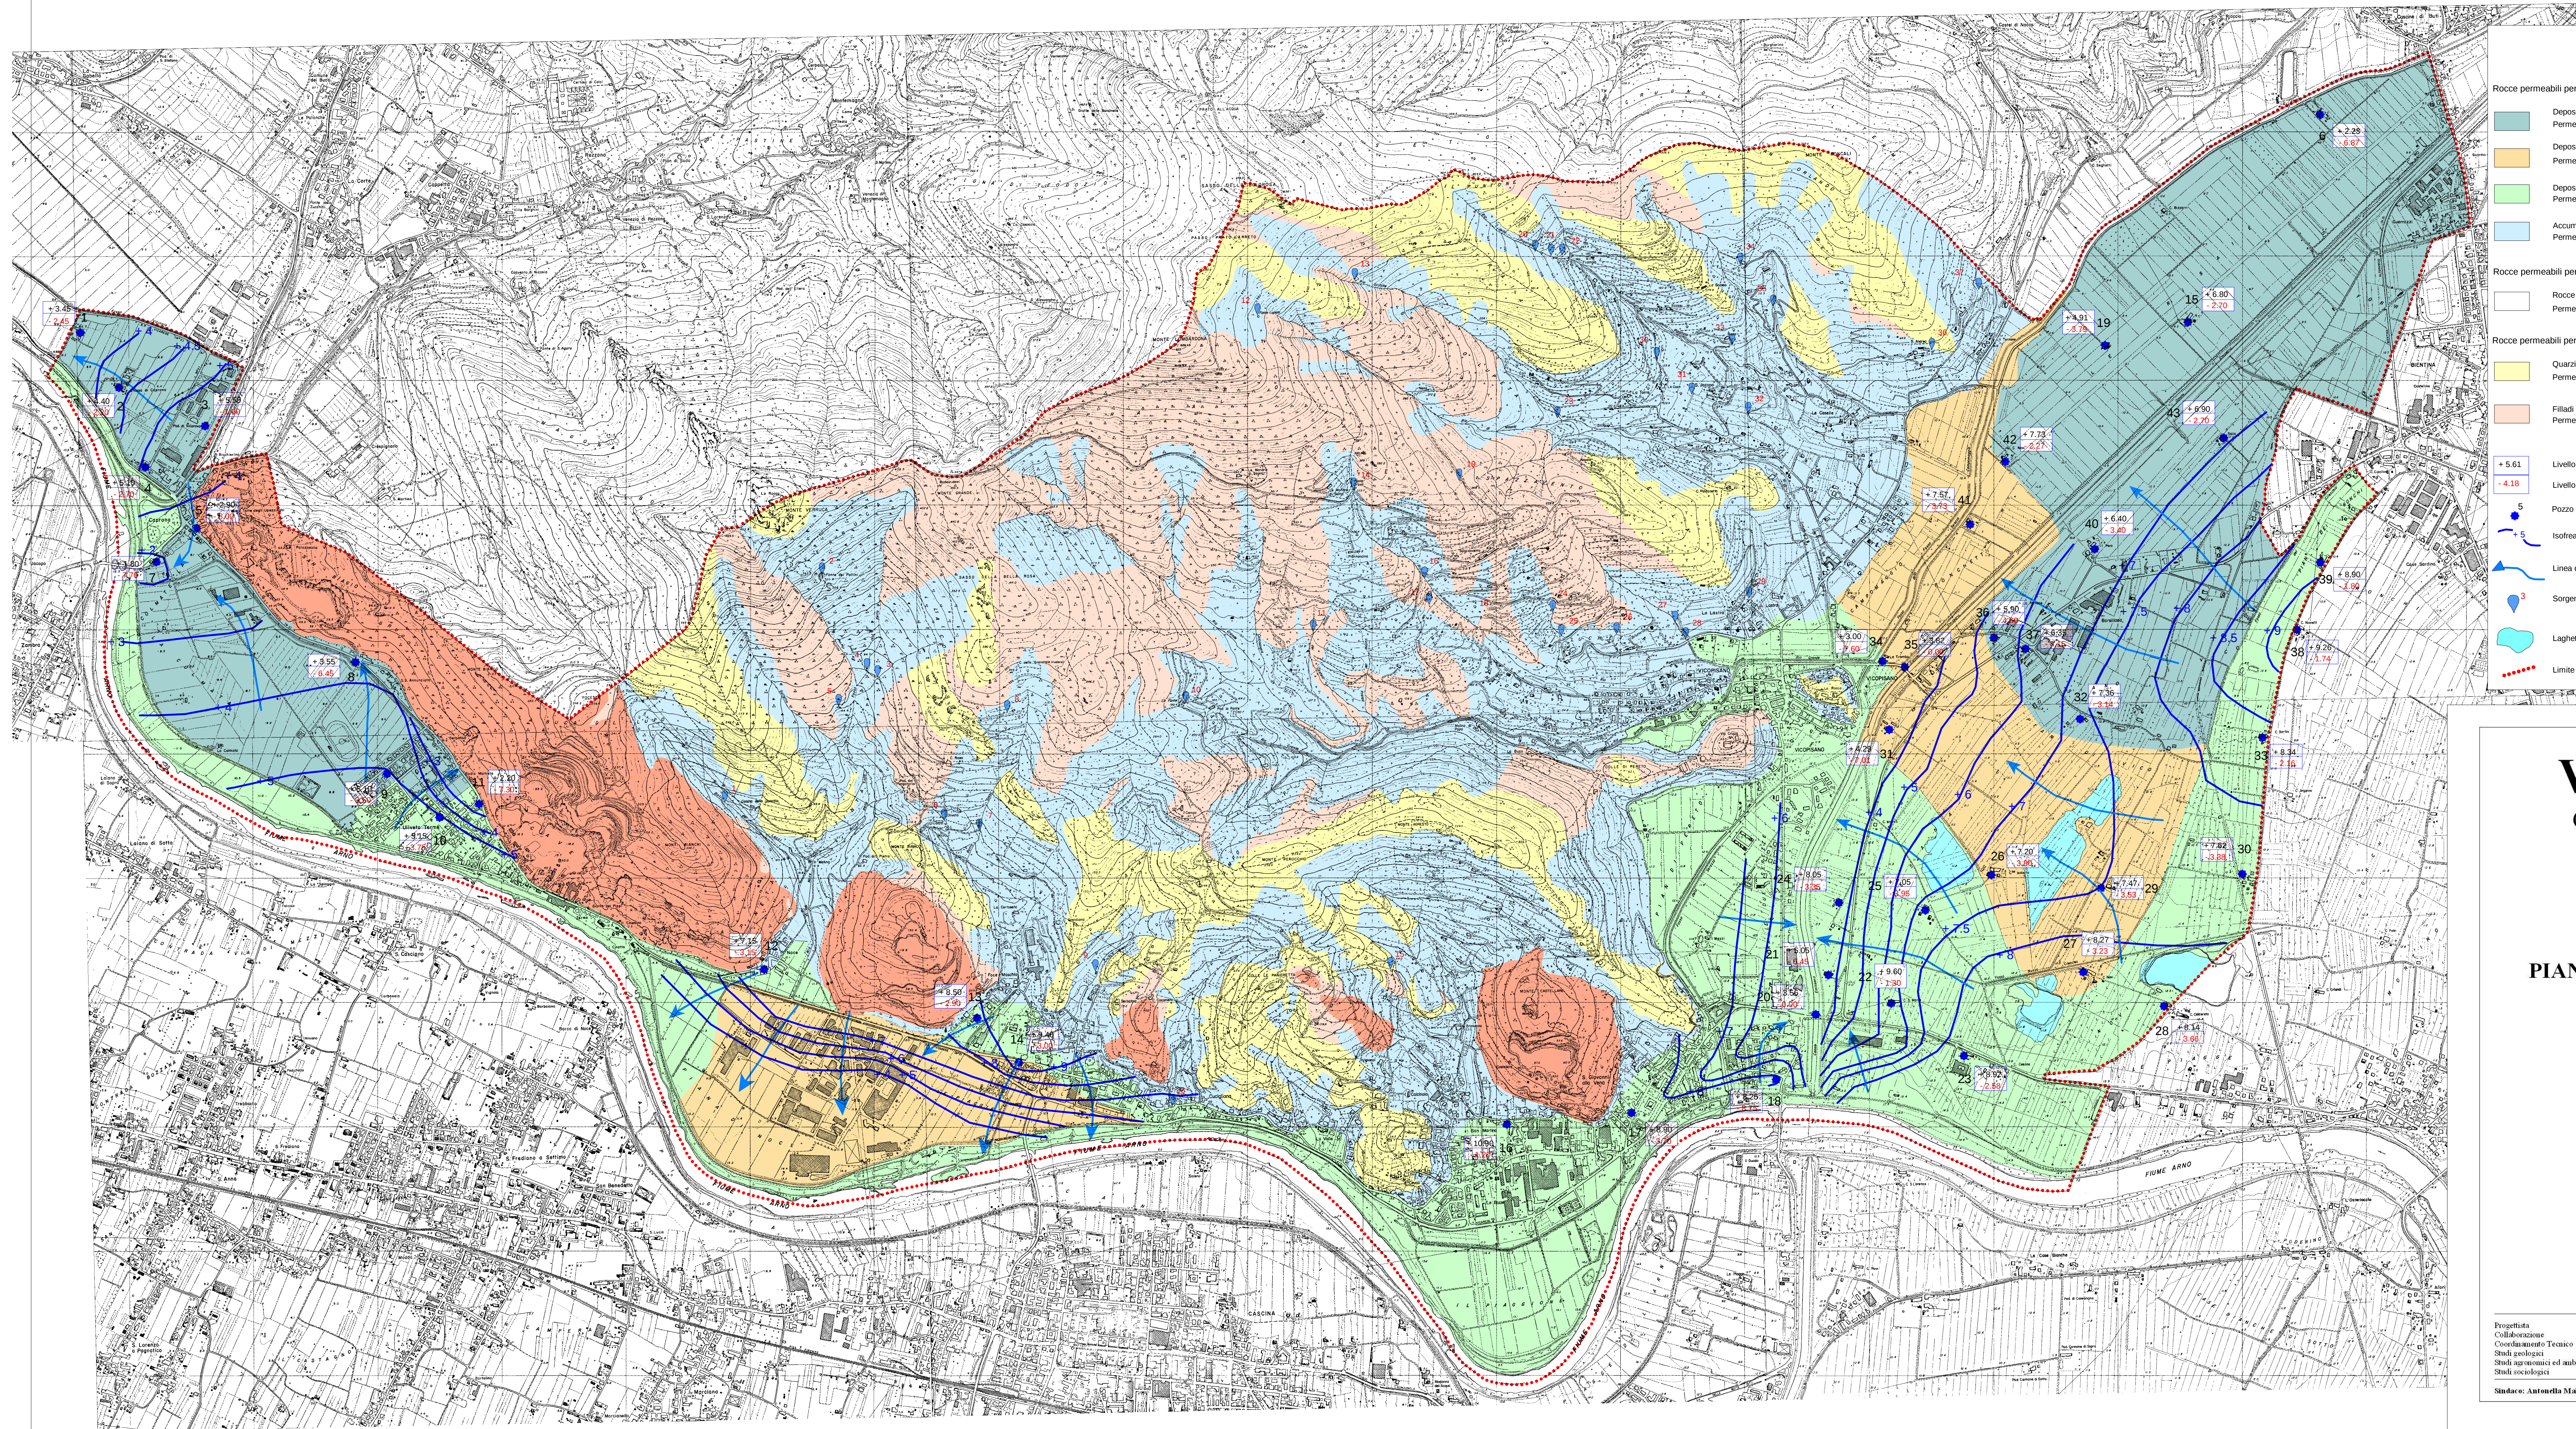

PIANO REGOLATORE GENERALE
PIANO STRUTTURALE

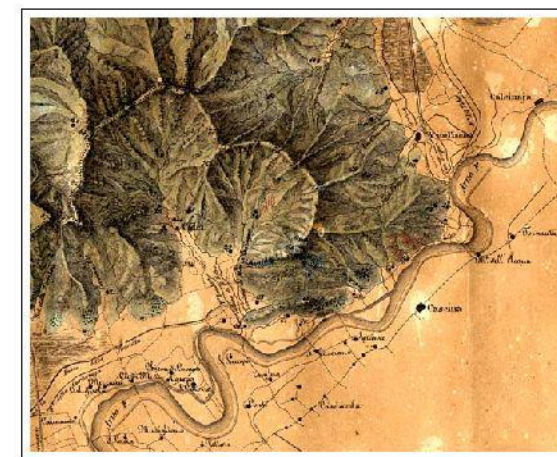

STUDIO GEOLOGICO
L.R. 21/84 - D.C.R. 94/85 - P.L.T.

Tav. 7 - Carta idrogeologica

Maggio 2003

Progettista
Collaborazione
Coordinamento Tecnico
Studi geologici
Studi agronomici ed ambientali
Studi sociologici

Arch. Mauro Ciampa
Arch. Giovanni Giotto, Arch. Paola Santoro
Geom. Paolo Caroti
Geol. Fabrizio Albarea, Geol. Paolo Baldacci, Geol. Franco Polli
Agr. Elisabetta Norci
Dott. Enlla Elia

Sindaco: Antonella Malleggi Assessore all'Urbanistica: Dott. Paolo Alberigi